


地上1cm 放射線量

-5.0 μ Sv/h 以上
-4.0~4.99 μ Sv/h
-3.0~3.99 μ Sv/h
-2.0~2.99 μ Sv/h
-1.0~1.99 μ Sv/h
-0.99 μ Sv/h 以下

使用した測定機
HORIBA PA-1000
CLEAR PULSE
McGAMMA A2700
RAD RADER

※この地図は水にぬれるとにじみます。ご注意ください

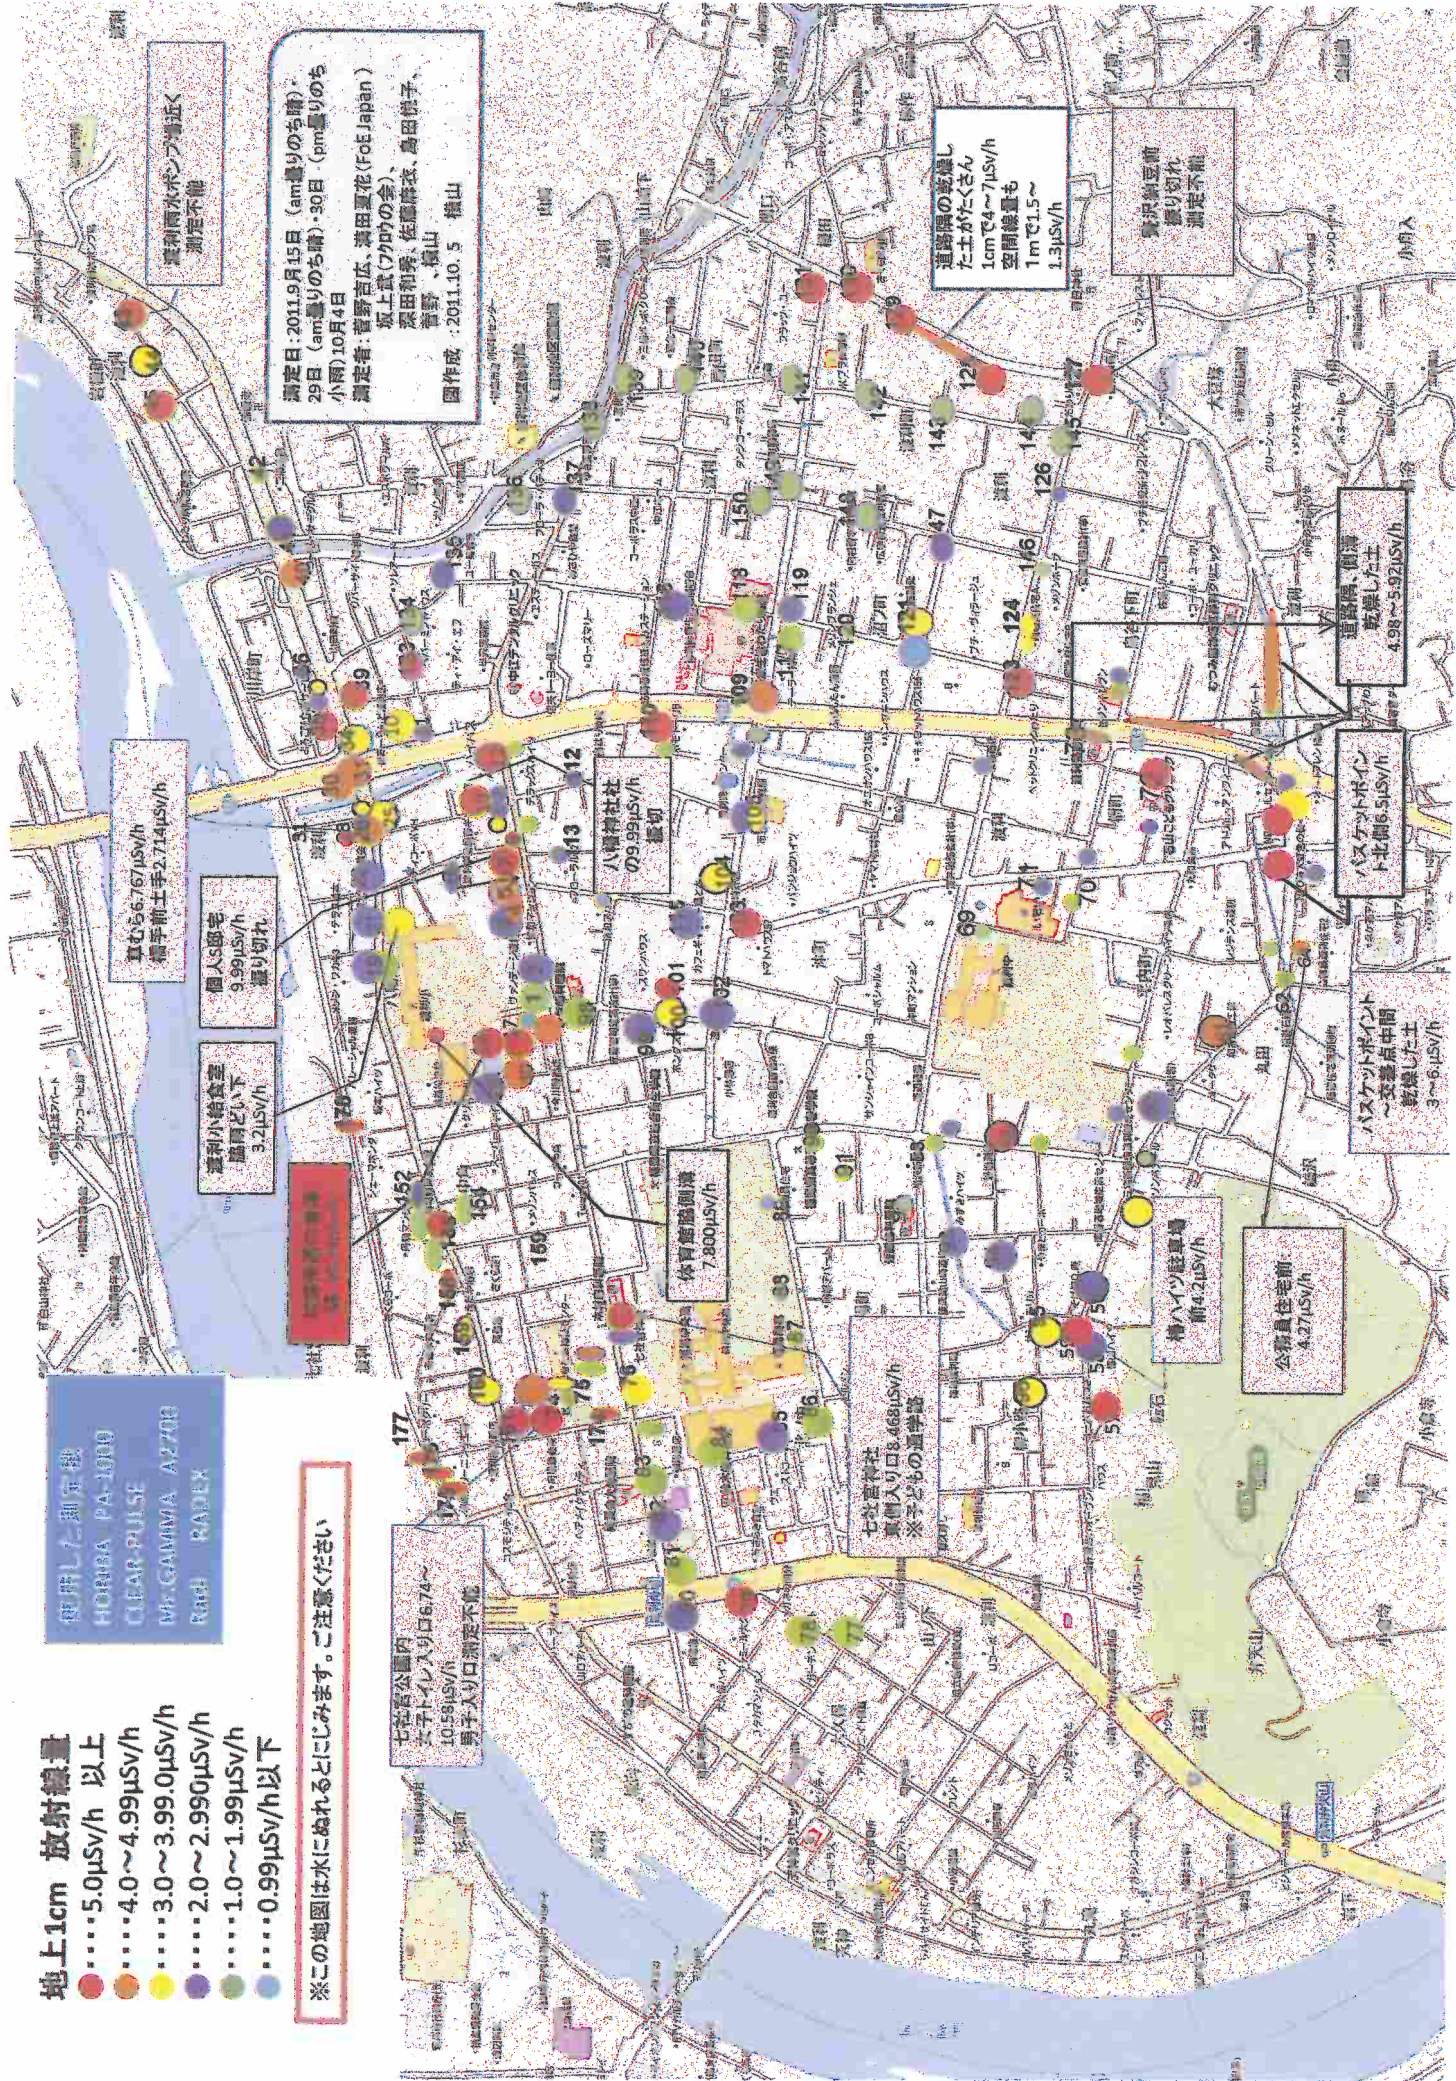

地上50cm 放射線量

-5.0 μ Sv/h 以上
-4.0~4.99 μ Sv/h
-3.0~3.99 μ Sv/h
-2.0~2.99 μ Sv/h
-1.0~1.99 μ Sv/h
-0.99 μ Sv/h以下

使用した測定機
HORIBA PA-1000
CLEAR-PULSE
Mr. GAMMA A2700
Radi RADEX

※この地図は水にぬれるとにじみます。ご注意ください

渡利雨水ポンプ場近く
民家前 4.813 μ Sv/h

測定日: 2011.9月15日 (am曇りのち晴)・
29日 (am曇りのち晴)・30日 (pm曇り
のち小雨) 10月4日
測定者: 菅野吉広、満田夏花 (FoE Japan)
坂上武 (フクメの会)、
深田秀和、佐藤藤家、島田悦子、
菅野、横山
図作成: 2011.10.5 横山

八幡神社の前
3.31 μ Sv/h
1cmで9.99 μ Sv/h
振切

七社宮公園内
トイ入り口1.69 μ Sv/h
1cmでは6.7~10.58 μ Sv/h

大吉の蔵
昔のある道筋
3.825 μ Sv/h
1cmで18.51 μ Sv/h

道筋隅の乾し
た土がたぐさん
1cmで4~7 μ Sv/h
空間線量も
1mで1.5~
1.31 μ Sv/h

渡利納豆前
2.634 μ Sv/h
4.806 μ Sv/h

公務員住宅前:
3.34 μ Sv/h
1cmでは4.27 μ Sv/h

地上50cmの測定で、南相馬市の子ども、妊婦
の移動地点指定基準2 μ Sv/hを超える地点が、
渡利地区にて多数確認されています。現在調
査地点が178地点中53地点が2 μ Sv/hを超えて
います。

