


地上1cm 放射線量

-  5.0 μ Sv/h 以上
 4.0~4.99 μ Sv/h
 3.0~3.99 μ Sv/h
 2.0~2.99 μ Sv/h
 1.0~1.99 μ Sv/h
 0.99 μ Sv/h 以下

使用した測定機
HORIBA PA-1000
CLEAR-PULSE
Mr.GAMMA A2700
Radi RADEX

※この地図は水にぬれるとにじみます。ご注意ください

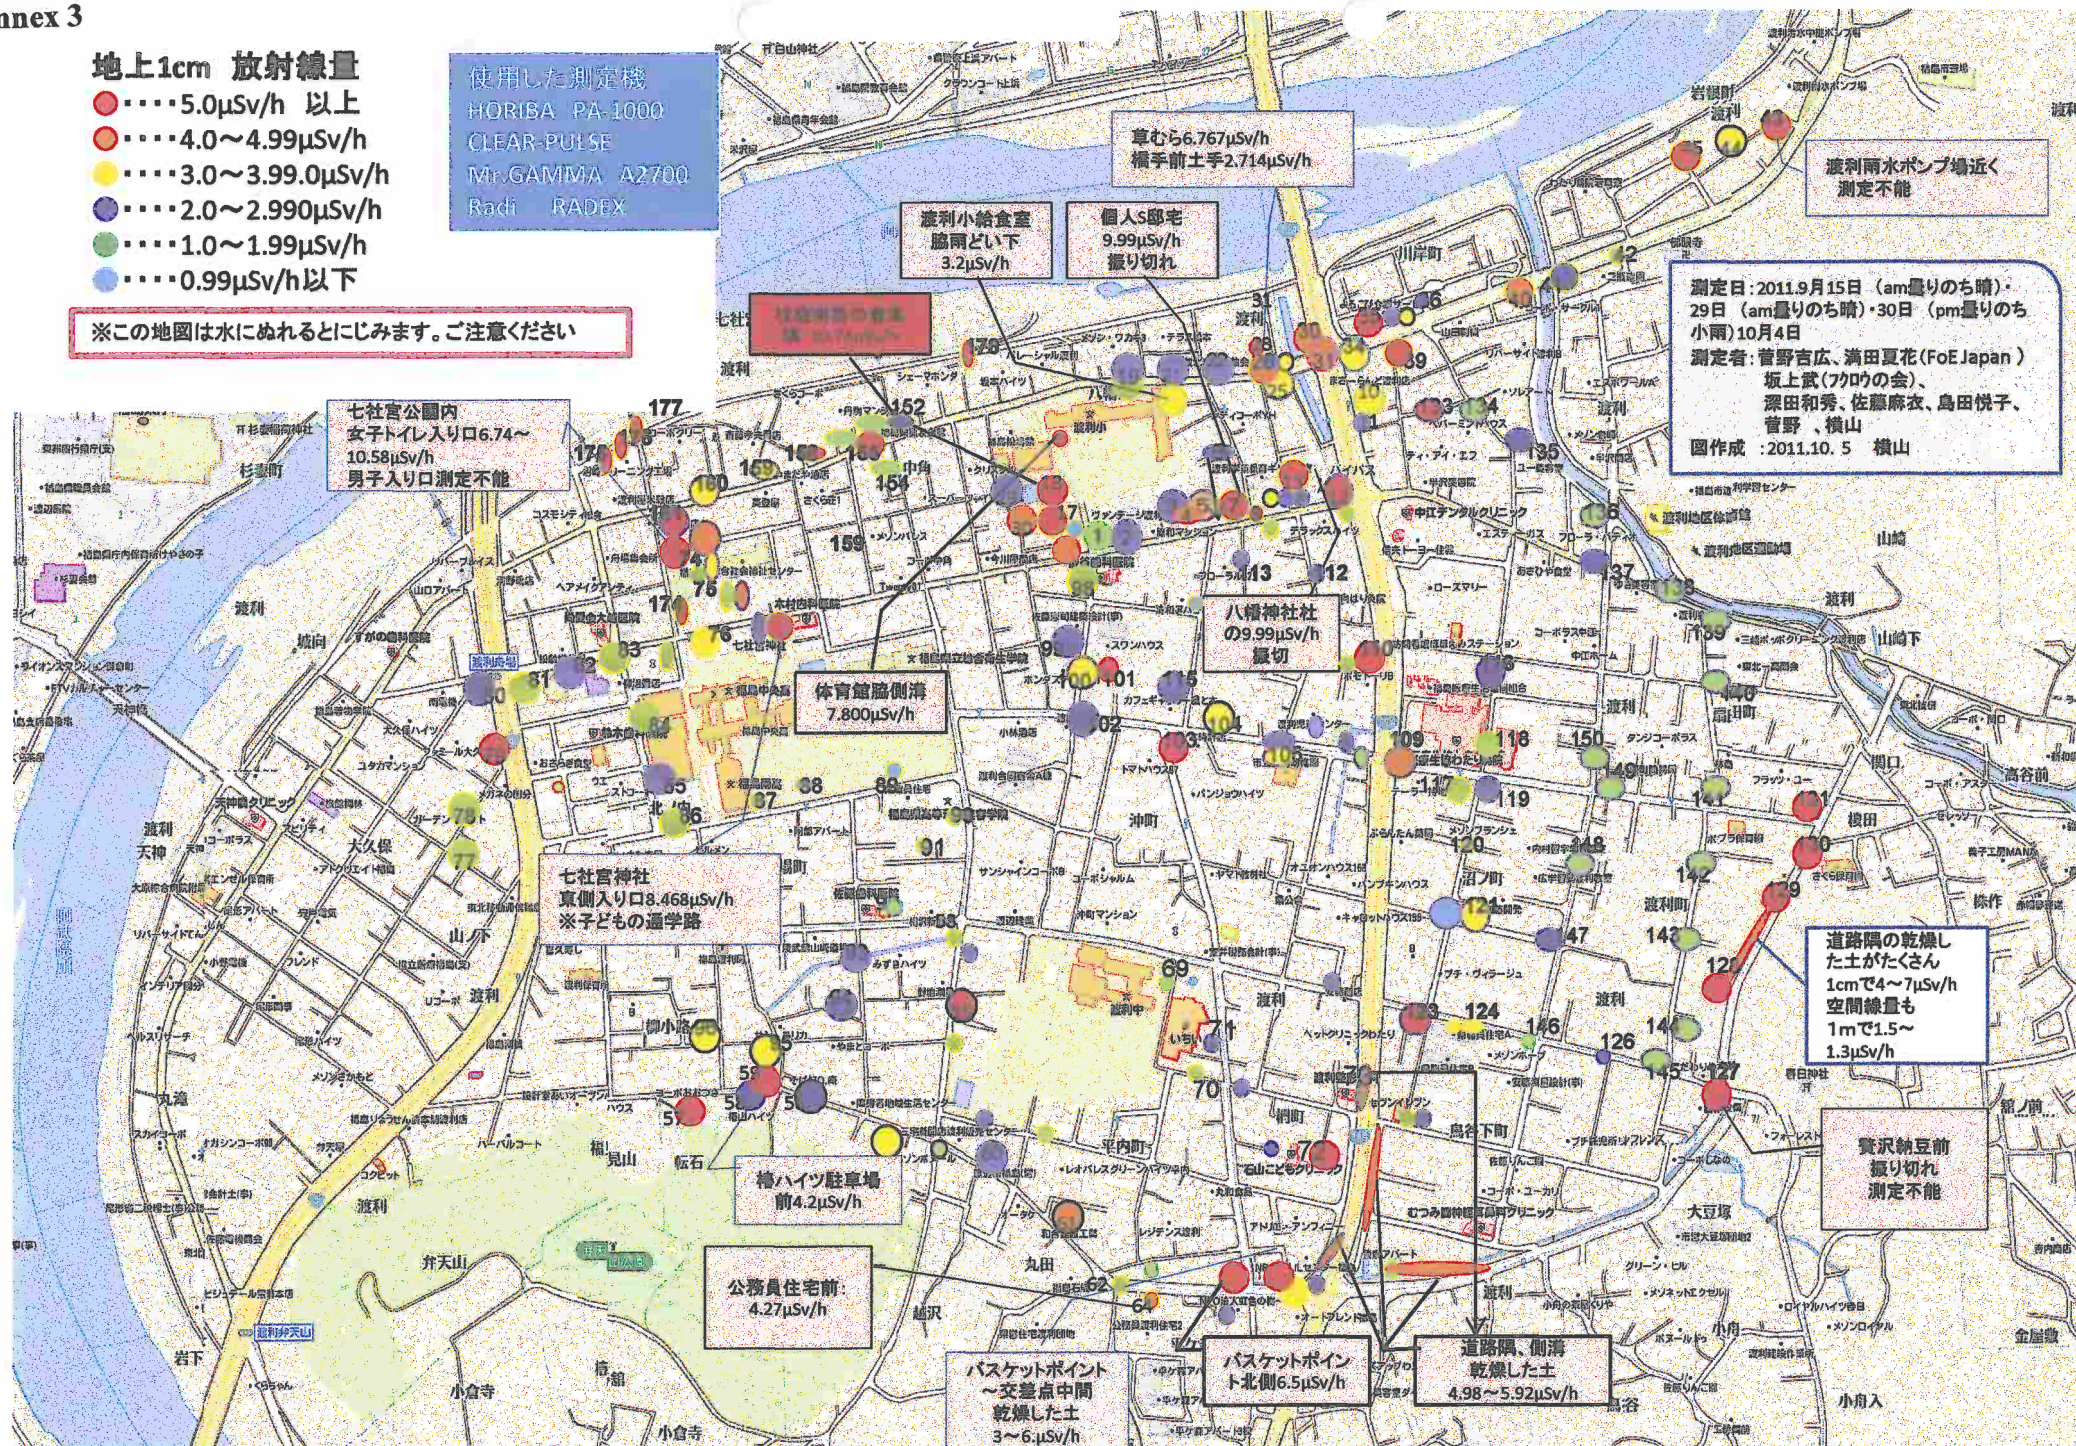


地上50cm 放射線量

-5.0 μ Sv/h 以上
-4.0~4.99 μ Sv/h
-3.0~3.99 μ Sv/h
-2.0~2.99 μ Sv/h
-1.0~1.99 μ Sv/h
-0.99 μ Sv/h以下

使用した測定機
HORIBA PA-1000
CLEAR-PULSE
Mr.GAMMA A2700
Radi RADEX

※この地図は水にぬれるとにじみます。ご注意ください

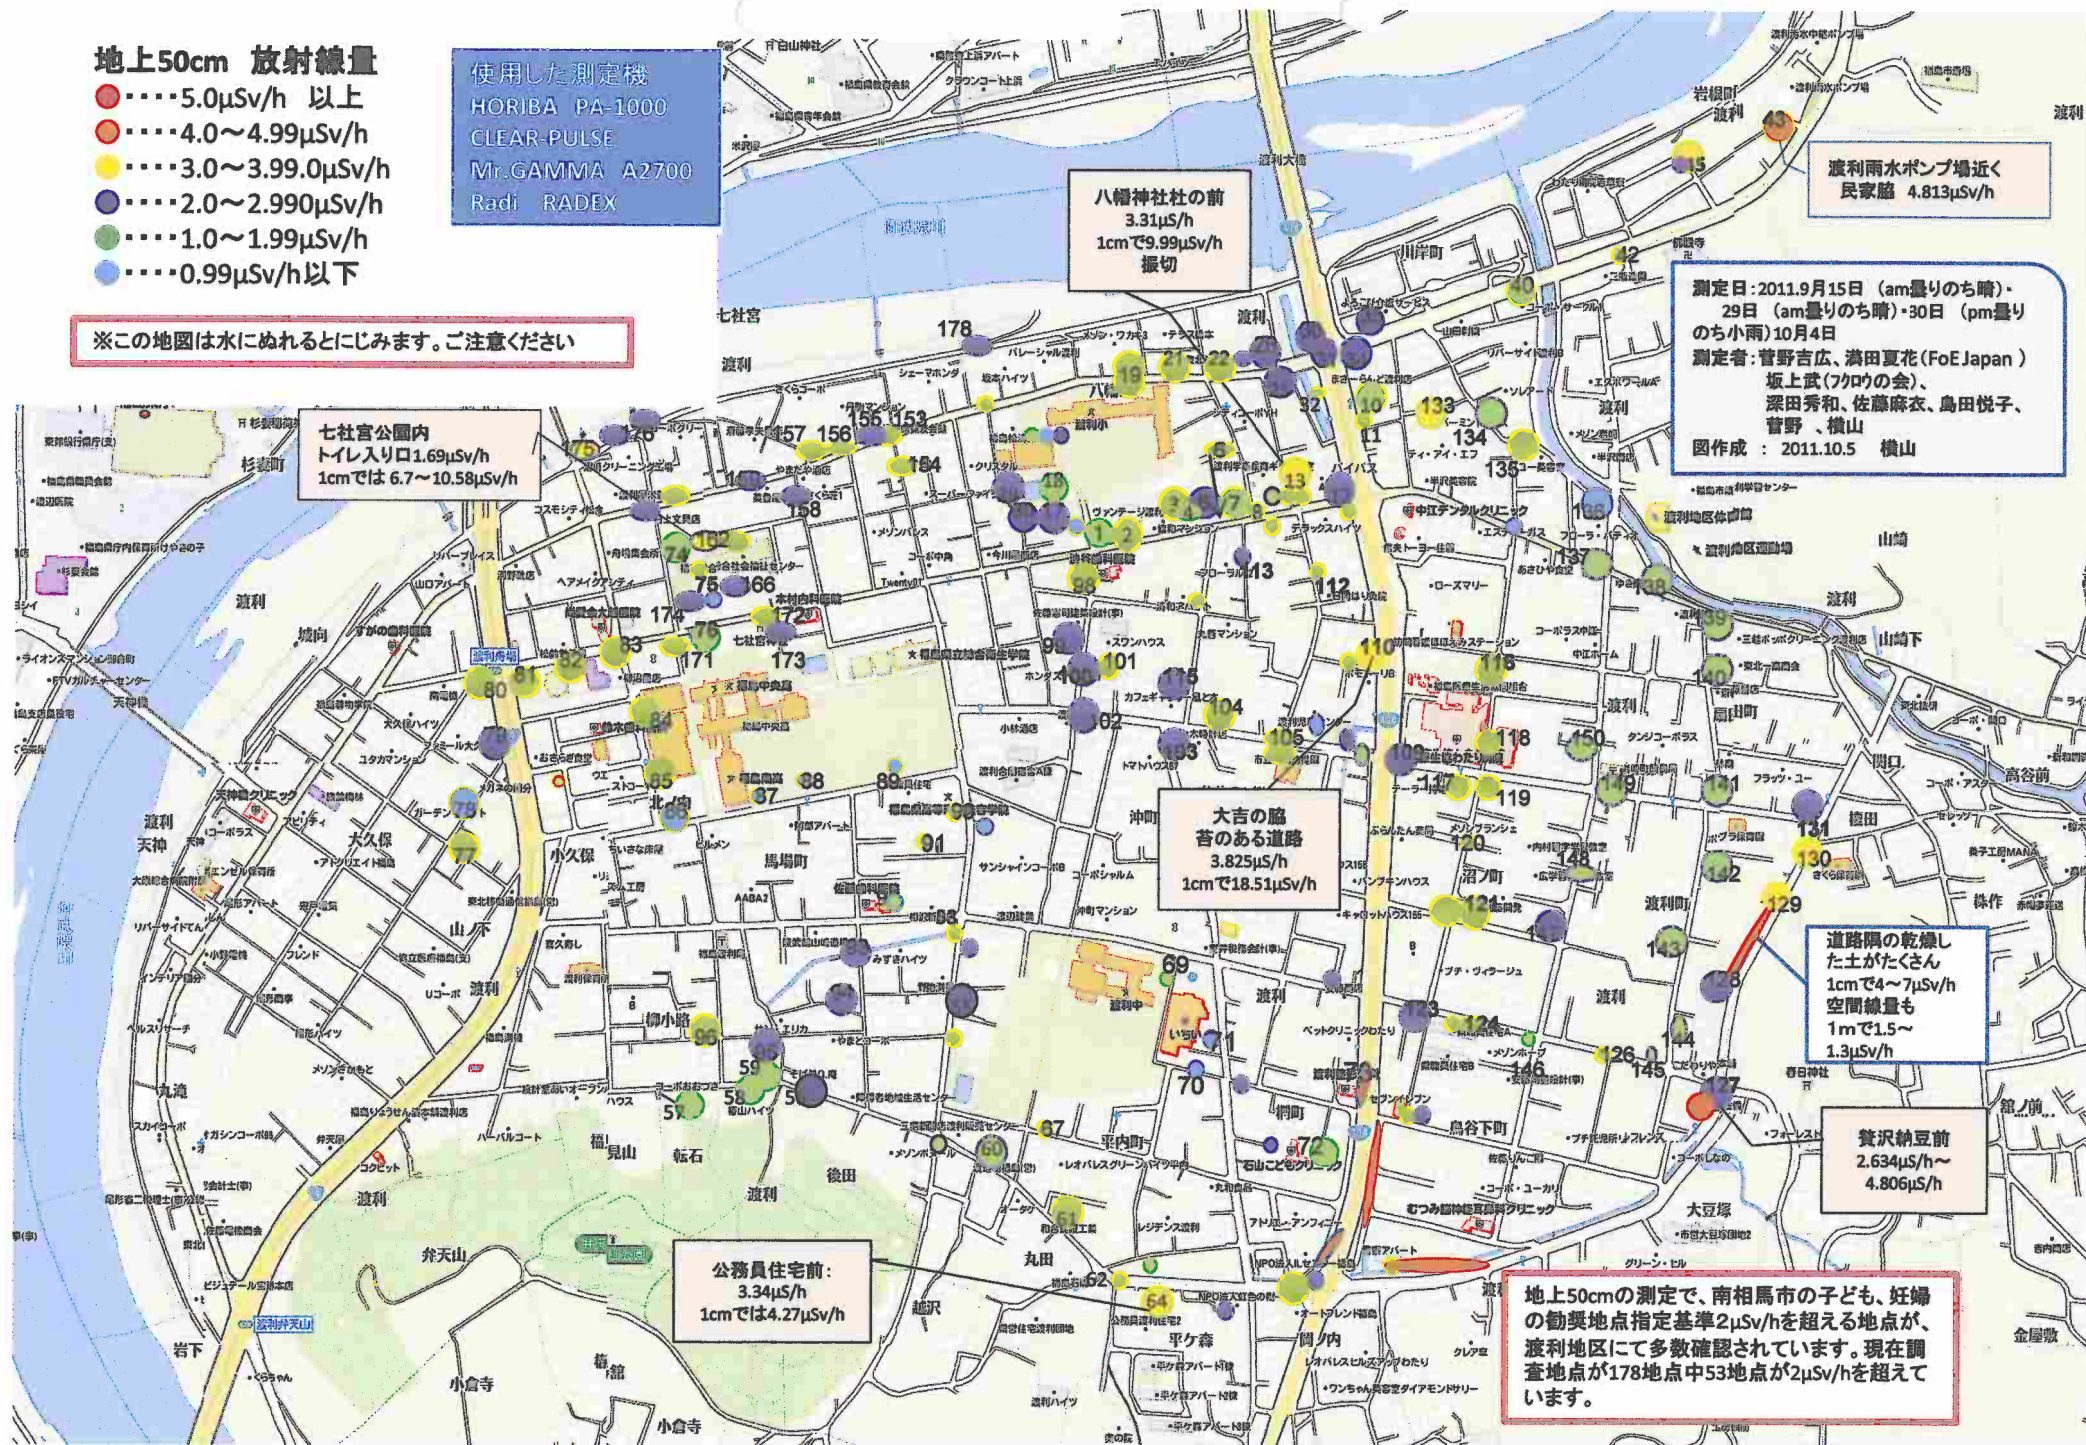

八幡神社の前
3.31 μ Sv/h
1cmで9.99 μ Sv/h
振切

渡利雨水ポンプ場近く
民家路 4.813 μ Sv/h

測定日: 2011.9.15日 (am曇りのち晴)・
29日 (am曇りのち晴)・30日 (pm曇りのち小雨) 10月4日
測定者: 菅野吉広、満田夏花 (FoE Japan)
坂上武 (ワコウの会)、
深田秀和、佐藤麻衣、島田悦子、
菅野、横山
図作成: 2011.10.5 横山

七社宮公園内
トイレ入り口 1.69 μ Sv/h
1cmでは 6.7~10.58 μ Sv/h

大吉の脇
昔のある道路
3.825 μ Sv/h
1cmで18.51 μ Sv/h

道路脇の乾燥した土がたくさん
1cmで4~7 μ Sv/h
空間線量も
1mで1.5~
1.3 μ Sv/h

箕沢納豆前
2.634 μ Sv/h~
4.806 μ Sv/h

公務員住宅前:
3.34 μ Sv/h
1cmでは4.27 μ Sv/h

地上50cmの測定で、南相馬市の子ども、妊婦の勧奨地点指定基準2 μ Sv/hを超える地点が、渡利地区にて多数確認されています。現在調査地点が178地点中53地点が2 μ Sv/hを超えています。